

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут в целях реконструкции и эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «Воздушная линия-35 кВ, г. Темрюк, р/к «Рассвет», L-5,732 км»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Краснодарский край, муниципальный район Темрюкский, городское поселение Темрюкское, город Темрюк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1565 кв.м ± 61.76 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в целях реконструкции и эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «Воздушная линия-35 кВ, г. Темрюк, р/к «Рассвет», L-5,732 км», необходимого для электроснабжения населения, сроком на 10 лет. Публичный сервитут устанавливается в пользу ПАО «Россети Юг» ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561. Юридический адрес: 344002, Ростовская область, г Ростов-На-Дону, Большая Садовая ул, д. 49/42 тел.: 8(86146)4-33-14 e-mail: slaves@kub.rosseti-yug.ru

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-23, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	503738.24	1254903.72	Аналитический метод	0.50	–
2	503737.16	1254906.75	Аналитический метод	0.50	–
3	503733.32	1254915.09	Аналитический метод	0.50	–
4	503733.09	1254915.69	Аналитический метод	0.50	–
5	503610.33	1254900.47	Аналитический метод	0.50	–
6	503615.11	1254888.24	Аналитический метод	0.50	–
1	503738.24	1254903.72	Аналитический метод	0.50	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

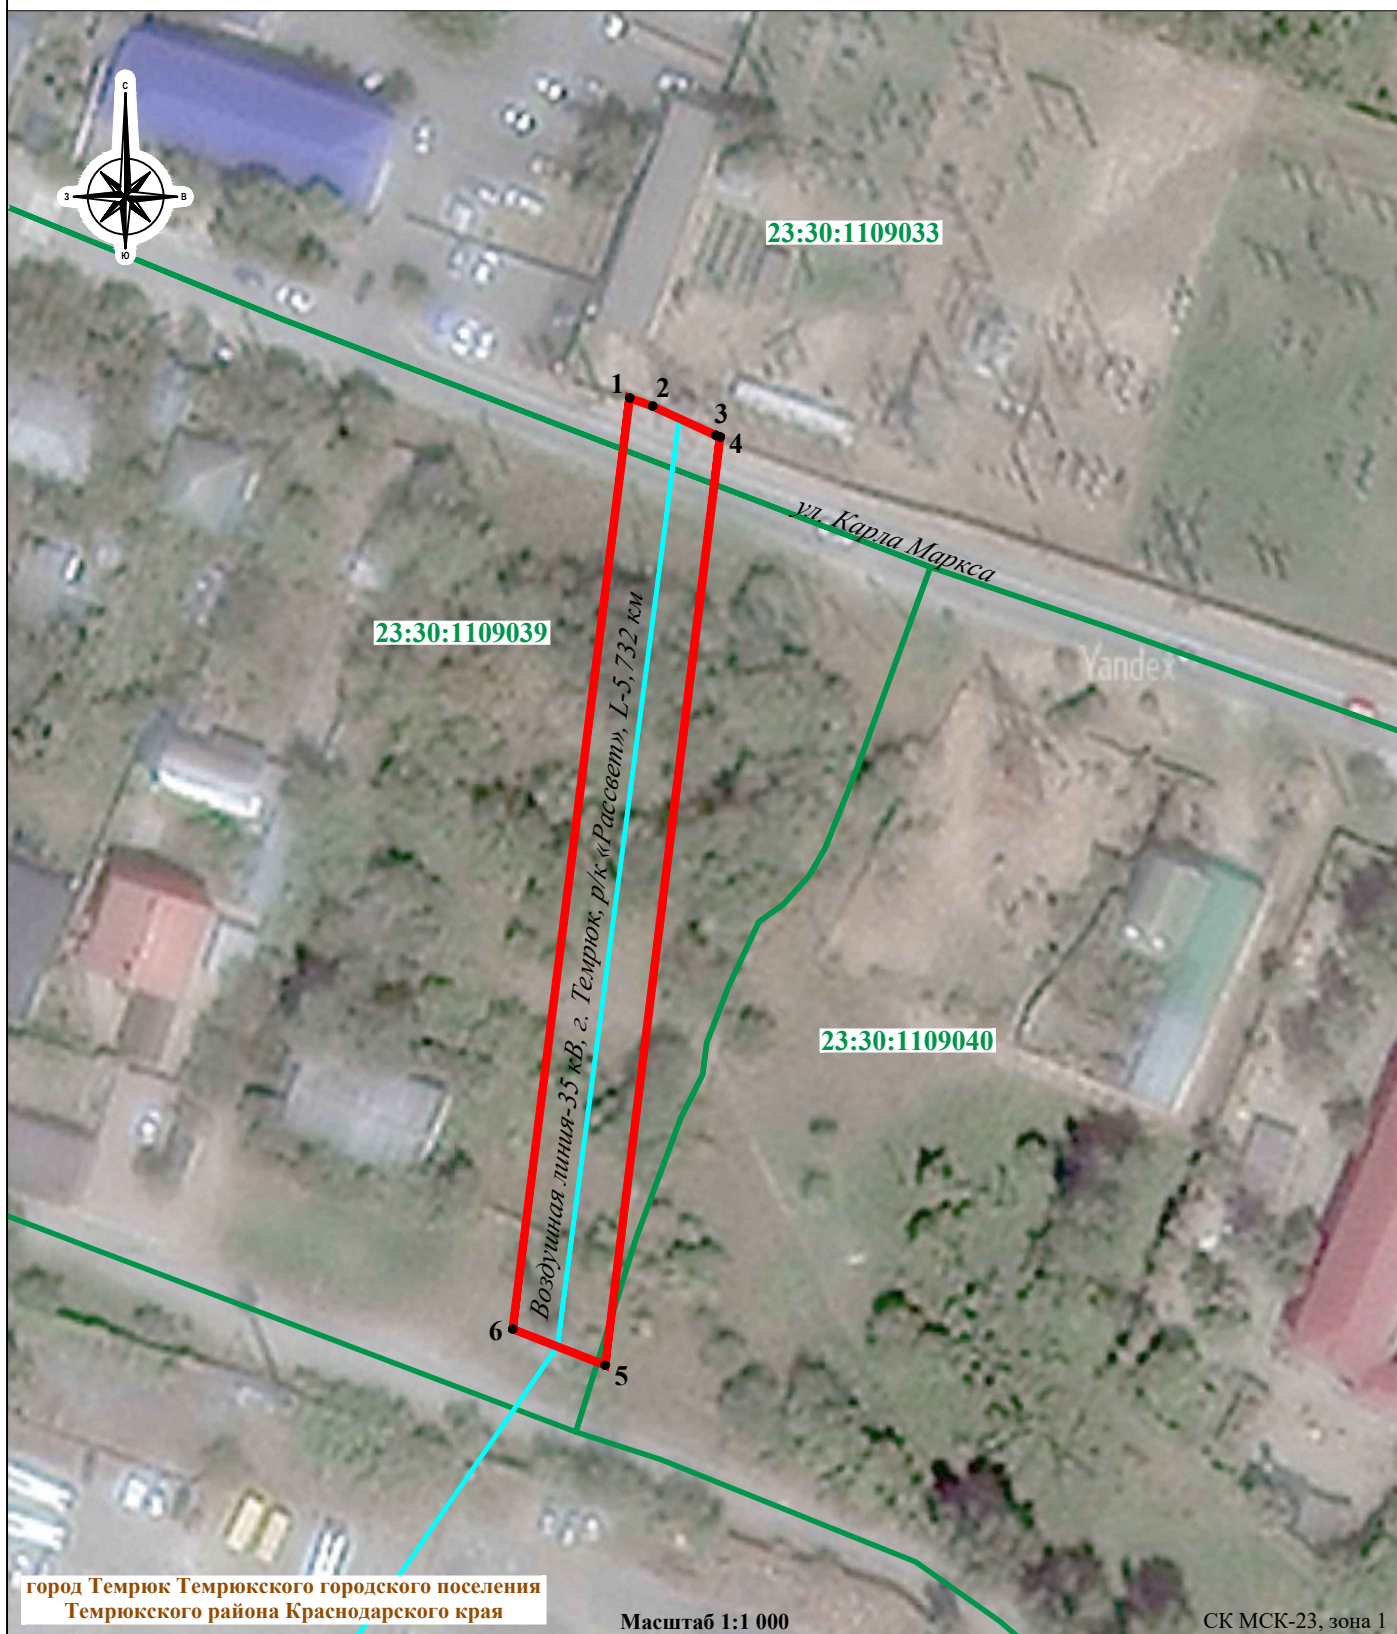

Условные обозначения :

- - проектная граница публичного сервитута
- - местоположение существующего инженерного сооружения
- 1 - характерная точка границы публичного сервитута
- - граница кадастрового квартала
- 23:30:1109040 - номер кадастрового квартала
- г. Темрюк - наименование административно-территориального образования

Дата составления 13.04.2026

Схема сформирована в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения»